


EQUIPAMIENTO ESTANDAR		Cantidad
A	AP4.0—Aplicación AP4.0 Procesador	1
B	PS-AP40-24V-AP4.0 FuenPte de Poder/Cable	1
C	Pantalla Táctil	11
D	Cables de pantalla táctil: un CV-2 HDMI cable, un cable USB(AMBOS REQUERIDOS)	1
E	LE-R-50—Codificador de Carrera/ Velocidad 50"	1
F	CE-LX5-W-4M-F9—Cable Lynx Premium de Cuatro Metros a 90 °	1 ³
G	CE-LX5-W-2M—Cable Lynx Premium de Dos Metros	1 ²
H	CE-LX5-W-4M—Cable Lynx Premium de Cuatro Metros	1 ³
I	J-LX1—Alimentación Unica a Través del Lynx	1
J	ID7-M-SEQ—Lynx Módulo de Secuencia	1
K	C-ID7-M-3M—Cable Blindado Para ID7-M-SEQ	1 ¹
L	OR2-M— Módulo de Relé LynxO OA1-M-VMódulo de Salida -Lynx Analog	1 ⁵
M	C-OR2-M-3M—Cables Blindados Para OR2-M	2 ^{1,5}
N	IA1-M-V—Módulo de Entrada Analógica Lynx - Blindado	1
O	C-IA1-M-3M—Cable Blindado Para IA1-M-V	1 ¹
P	J-LX5—Lince Five-Port Caja de Conexiones	1
EQUIPO OPCIONAL		Cantidad
U	L-PX—Interruptor de Proximidad Lynx	1 ^{1,4}

¹ El elemento no se muestra.
² Para la instalación estándar; uso de L-PX requiere una cantidad de 3.
³ Para la instalación estándar; uso de L-PX requiere una cantidad de 2.
⁴ Solo utilizado si la señal de molde cerrado no está disponible desde el módulo de secuencia ID7-M-SEC.
⁵ OA1-M-V es utilizado para el control (V→ P) si no se puede utilizar OR2-M.

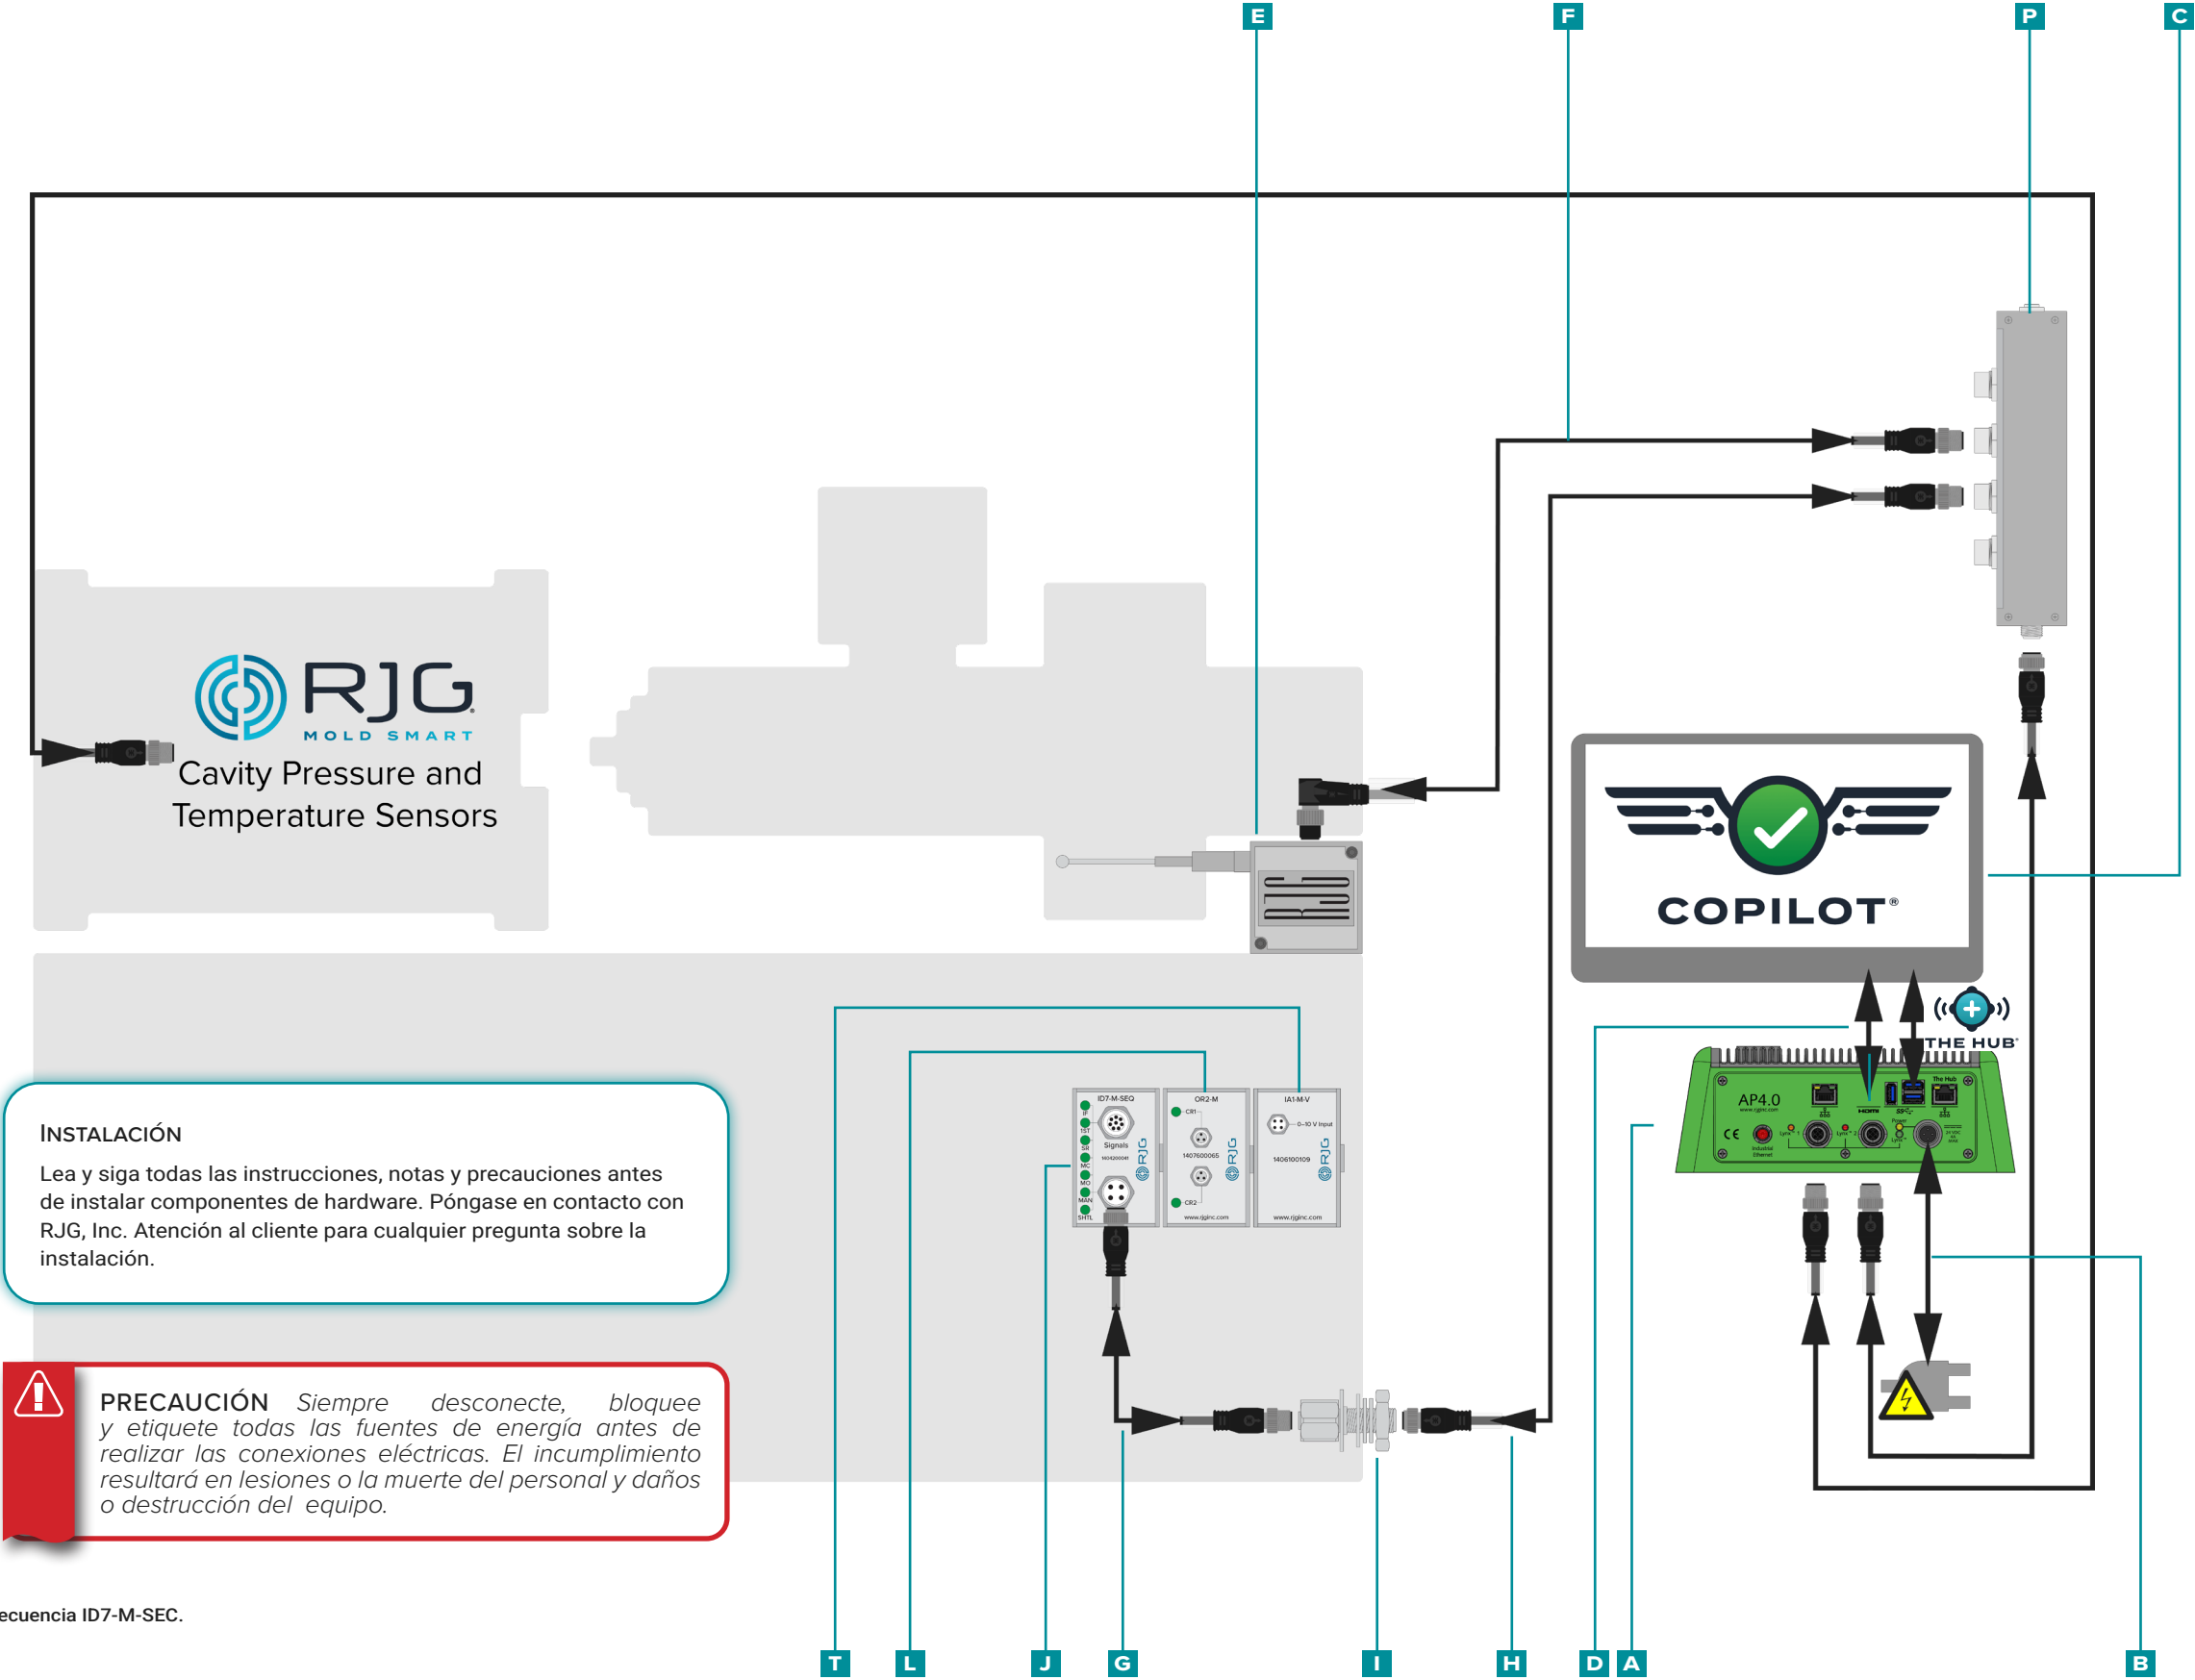

EQUIPAMIENTO ESTANDAR		Cantidad
A	AP4.0—Aplicación AP4.0 Procesador	1
B	PS-AP40-24V-AP4.0 FuenPte de Poder/Cable	1
C	Pantalla Táctil	11
D	Cables de pantalla táctil: un CV-2 HDMI cable, un cable USB(AMBOS REQUERIDOS)	2
E	LE-R-50—Codificador de Carrera/ Velocidad 50"	1
F	CE-LX5-W-4M-F9—Cable Lynx Premium de Cuatro Metros a 90 °	1 ³
G	CE-LX5-W-2M—Cable Lynx Premium de Dos Metros	1 ²
H	CE-LX5-W-4M—Cable Lynx Premium de Cuatro Metros	1 ³
I	J-LX1—Alimentación Unica a Través del Lynx	1
J	ID7-M-SEQ—Lynx Módulo de Secuencia	1
K	C-ID7-M-3M—Cable Blindado Para ID7-M-SEQ	1 ¹
L	OR2-M— Módulo de Relé LynxO OA1-M-VMódulo de Salida -Lynx Analog	1 ⁵
M	C-OR2-M-3M—Cables Blindados Para OR2-M	2 ^{1,5}
N	LS-H-1/4NPT-3K— Lynx 3000 lb. Sensor de presión hidráulica	1
O	CE-LX5-W-2M—Cable Lynx Premium de Dos Metros	1
P	J-LX5—Lince Five-Port Caja de Conexiones	1
EQUIPO OPCIONAL		Cantidad
U	L-PX—Interruptor de Proximidad Lynx	1 ^{1,4}

¹ El elemento no se muestra.
² Para la instalación estándar; uso de L-PX requiere una cantidad de 3.
³ Para la instalación estándar; uso de L-PX requiere una cantidad de 2.
⁴ Solo utilizado si la señal de molde cerrado no está disponible desde el módulo de secuencia ID7-M-SEC.
⁵ OA1-M-V es utilizado para el control (V→ P) si no se puede utilizar OR2-M.

